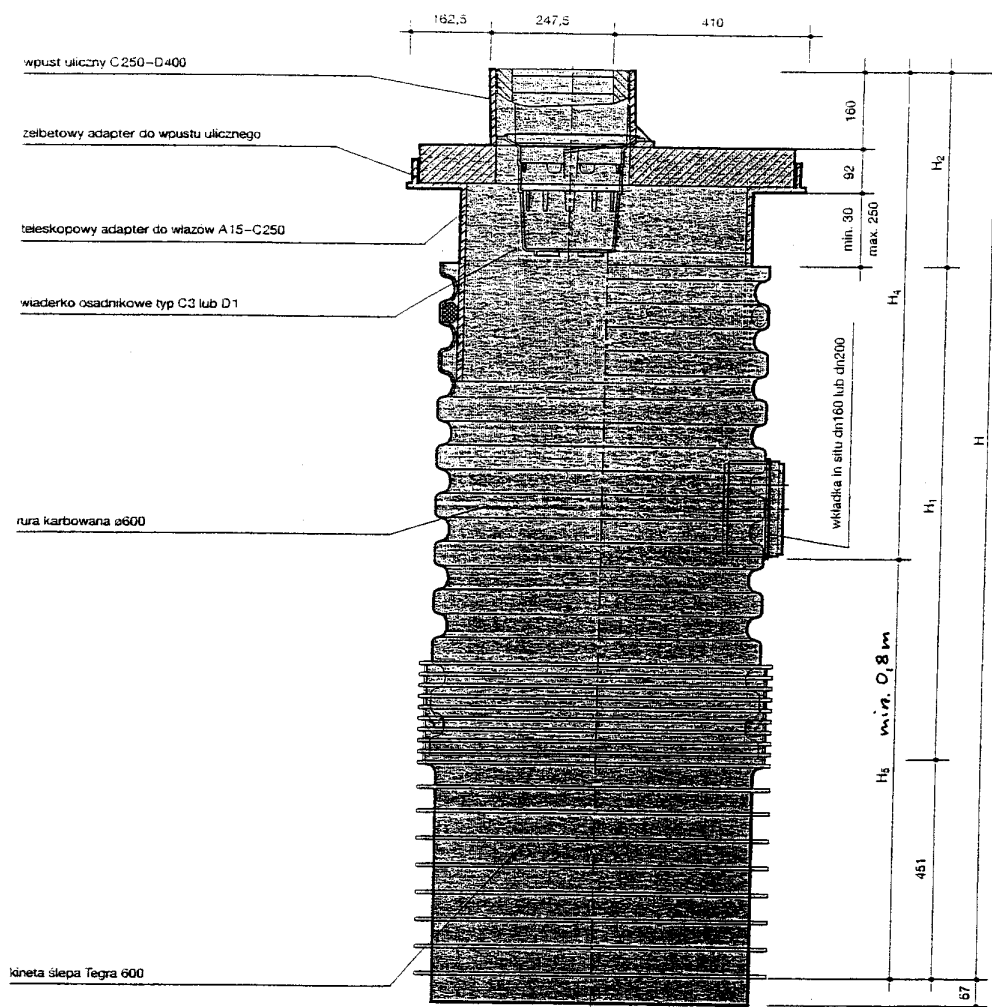


Wpust deszczowy uliczny klasy C250 lub D400 z osadnikiem


OBIEKT ADRES	Kanalizacja sanitarn., deszcz., sieć wodoc. Bielsk Podlaski ul. Batorego, zaulek	
PRZEDMIOT SKALA I NR RYSUNKU	Studzienka rew. PVC Ø 600mm z osadnikiem Schemat	Rys. Nr 5
1. Projektant nr upr. bud 2. Sprawdzający nr upr. bud	1. mgr inż. MARIA J. JUSZCZYŃSKA BŁ/100/94 specj. instalac.-inżynieryjna	
DATA PODPISY	2. inż. TADEUSZ WYSZKOWSKI BŁ/189/91 specj. instalac.-inżynieryjna	
29.12.2008 r. 2.		